

检 验 报 告

TEST REPORT



报告编号: WT245100363

第 1 页, 共 6 页

委托单位 : 东莞强一木业有限公司
委托单位地址 : 广东省东莞市南城街道元美西路220号2401室
样品名称 : 强一糯米胶多功能板
型号/规格/等级: (1220×2440×18) mm
检验类别 : 送样检验
检验地点 : 龙岗消防中心

深圳市计量质量检测研究院
(检验检测专用章)

检验检测专用章

签发日期: 2024年05月08日

批准人: 吴耀耀

签名 :

吴耀耀

报告首页背面“重要声明”是报告的组成部分, 任何未包含“重要声明”内容的复制均为不完整复制。

深圳市计量质量检测研究院 Shenzhen Academy of Metrology & Quality Inspection <http://www.smq.com.cn>

电子邮件(E-mail): kfzx@smq.com.cn 客户服务热线(Customer Service Hotline): 400-900-8999

龙岗消防中心: 深圳市龙岗区平湖街道上木古社区宝来工业区新河路109号3栋 查询电话: 0755-89325252 传真: 0755-89325282 邮编: 518111

Longgang Fire Testing Center: Xinhe Road 109, Shangmugu Community, Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen Tel:0755-89325252

检验报告

报告编号: WT245100363

第 2 页, 共 6 页

样品信息:

样品名称: 强一糯米胶多功能板

商标: 强一

型号/规格/等级: (1220×2440×18) mm

样品编/批号: -----

生产日期: 2024. 04

生产单位: 贵港强一木业有限公司

生产单位地址: -----

样品数量: 12m²

抽样基数: -----

抽样地点: -----

抽样人员: -----

检前样品描述: 正常

客户信息:

委托单位: 东莞强一木业有限公司

委托单位地址: 广东省东莞市南城街道元美西路220号2401室

委托单位电话: 19857179133

邮政编码: -----

受检单位: -----

检验信息:

委托日期: 2024年04月29日

委托单号: 8594204

检验类别: 送样检验

获样方式: 送样

检验日期: 2024年04月29日 至 2024年05月07日

检验环境条件: (25~30)℃ (60~70)%RH

判定依据: GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》

检测依据: GB/T 8626-2007 《建筑材料可燃性试验方法》

GB/T 20284-2006 《建筑材料或制品的单体燃烧试验》

检验结论:

经检验, 该样品燃烧性能符合GB 8624 B₁(B)级要求, 产烟特性等级为s2, 燃烧滴落物/微粒等级为d0。

主检: 董存玺

董存玺

审核: 朱剑

朱剑

检 验 报 告

报告编号: WT245100363

第 3 页, 共 6 页

1. 样品描述

- 1.1 样品面密度: 13.2kg/m²。
- 1.2 样品厚度: 17.8mm。
- 1.3 样品最终应用说明: 样品机械固定于水泥墙面(委托单位提供)。
- 1.4 样品阻燃处理信息: 委托单位未提供。
- 1.5 样品信息由委托单位提供。

2. 试验描述

试验方法	状态调节	样品安装
GB/T 8626-2007	按EN 13238规定状态调节至质量恒定	——
GB/T 20284-2006	按EN 13238规定状态调节至质量恒定	按实际应用方式, 将样品紧贴背板



检 验 报 告

报告编号: WT245100363

第 4 页, 共 6 页

3. 试验结果

3.1 燃烧性能等级

序号	测试项目	测试方法	技术指标	实测结果	单项结论
1	燃烧增长速率指数 $FIGRA_{0.2MJ}$ (W/s)	GB/T 20284-2006	≤ 120	79.8	合格
2	600s内总热释放量 THR_{600s} (MJ)	GB/T 20284-2006	≤ 7.5	3.9	合格
3	火焰横向蔓延长度 LFS (m)	GB/T 20284-2006	未到达试样长翼边缘	LFS未到达试样长翼边缘, 符合要求	合格
4	燃烧长度 F_s (mm)	GB/T 8626-2007 (点火时间=30s)	60s内焰尖高度 F_s ≤ 150 mm	火焰尖高度未到达距点火点 150mm处, 符合要求	合格
5	燃烧滴落物	GB/T 8626-2007 (点火时间=30s)	60s内无燃烧滴落物 引燃滤纸现象	无滴落物, 符合要求	合格

3.2 附加等级

序号	测试项目	测试方法	技术指标	实测结果	单项结论
1	烟气生成速率 $SMOGRA$ (m ² /s ²)	GB/T 20284-2006	s1: $SMOGRA \leq 30$ m ² /s ² 且 $TSP_{600s} \leq 50$ m ²	3.4	s2
2	600s内总烟气生成量 TSP_{600s} (m ²)	GB/T 20284-2006	s2: $SMOGRA \leq 180$ m ² /s ² 且 $TSP_{600s} \leq 200$ m ² s3: 未达到s2	54.9	
3	燃烧滴落物/微粒等级	GB/T 20284-2006	d0: 600s内无燃烧滴落物/ 微粒 d1: 600s内燃烧滴落物/ 微粒, 持续时间不超过10s d2: 未达到d1	600s内无燃烧滴落物/ 微粒	d0

备注: 本试验结果只与制品试样在特定试验条件下的性能相关, 不能将其作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。

4. 说明

产品是否符合法律法规规定, 以相关行政机关的判定为准。

检 验 报 告

报告编号: WT245100363

第 5 页, 共 6 页

5. 附图

5.1 来样照片



深圳市计量质量检测研究院

检 验 报 告

报告编号: WT245100363

第 6 页, 共 6 页


5.2 主要试验前后照片

GB/T 20284-2006

试验前照片



试验后照片

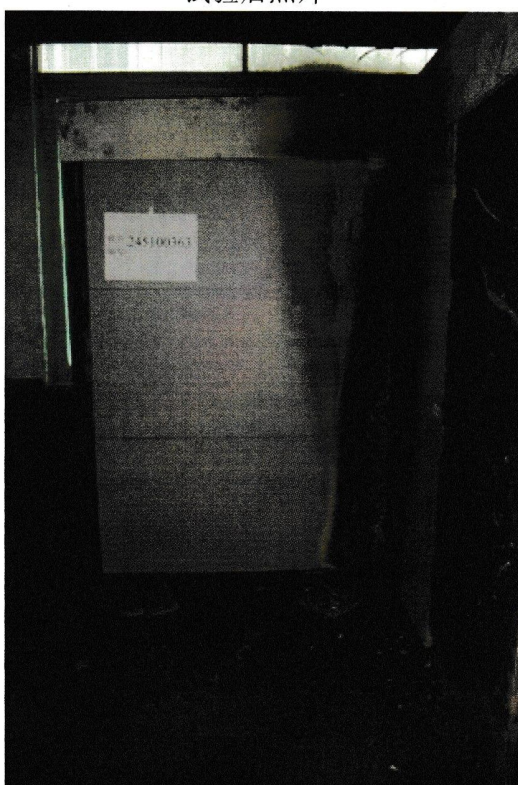

以下空白